


SCHEMAT I GNIAZD WTYKOWYCH

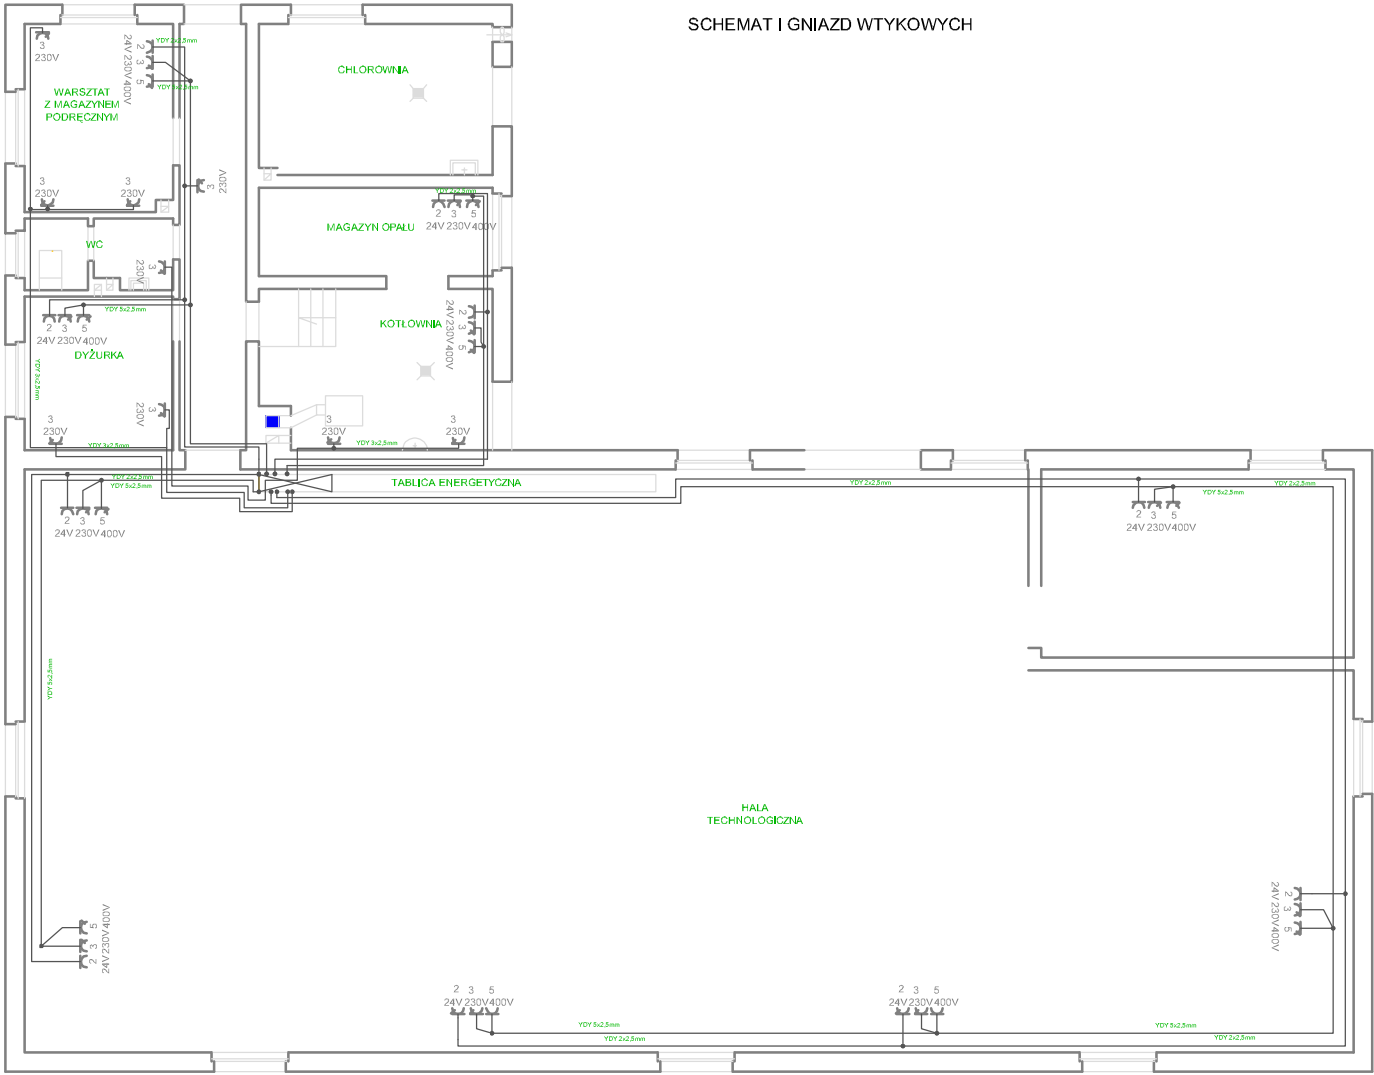

1. Instalację gniazd wtykowych jednofazowych prowadzić przewodem YDY 3 x 2,5 mm²
2. Instalację gniazd wtykowych trójfazowych prowadzić przewodem YDY 5 x 2,5 mm²
3. Instalację gniazd wtykowych 24V prowadzić przewodem YDY 3 x 2,5 mm² prowadzić przewodem YDY 2 x 2,5 mm²
4. Dla pomieszczenia chlorowni zastosować osprzęt w wykonaniu Ex
5. Dla reszty pomieszczeń zastosować osprzęt szczerlny

Ul. Powstańców Włókopolskich 24 62-300 Września tel. 691 683 350, 691 737 853 biuro@nentech.pl					
Opracował	inż. Maciej Tłoczek			podpis	
Opracował				podpis	
Opracował				podpis	
Projektant	Zbigniew Jaworski	nr upr.	475/88/PW	podpis	
Obiekt	Stacja Uzdatniania Wody - CZAJKOWO				skala
Tytuł rysunku	Schemat instalacji gniazd wtykowych				data
Inwestor					rys./nr
					1