


SCHEMAT INSTALACJI PODŁĄCZENIA Z ODBIORAMI

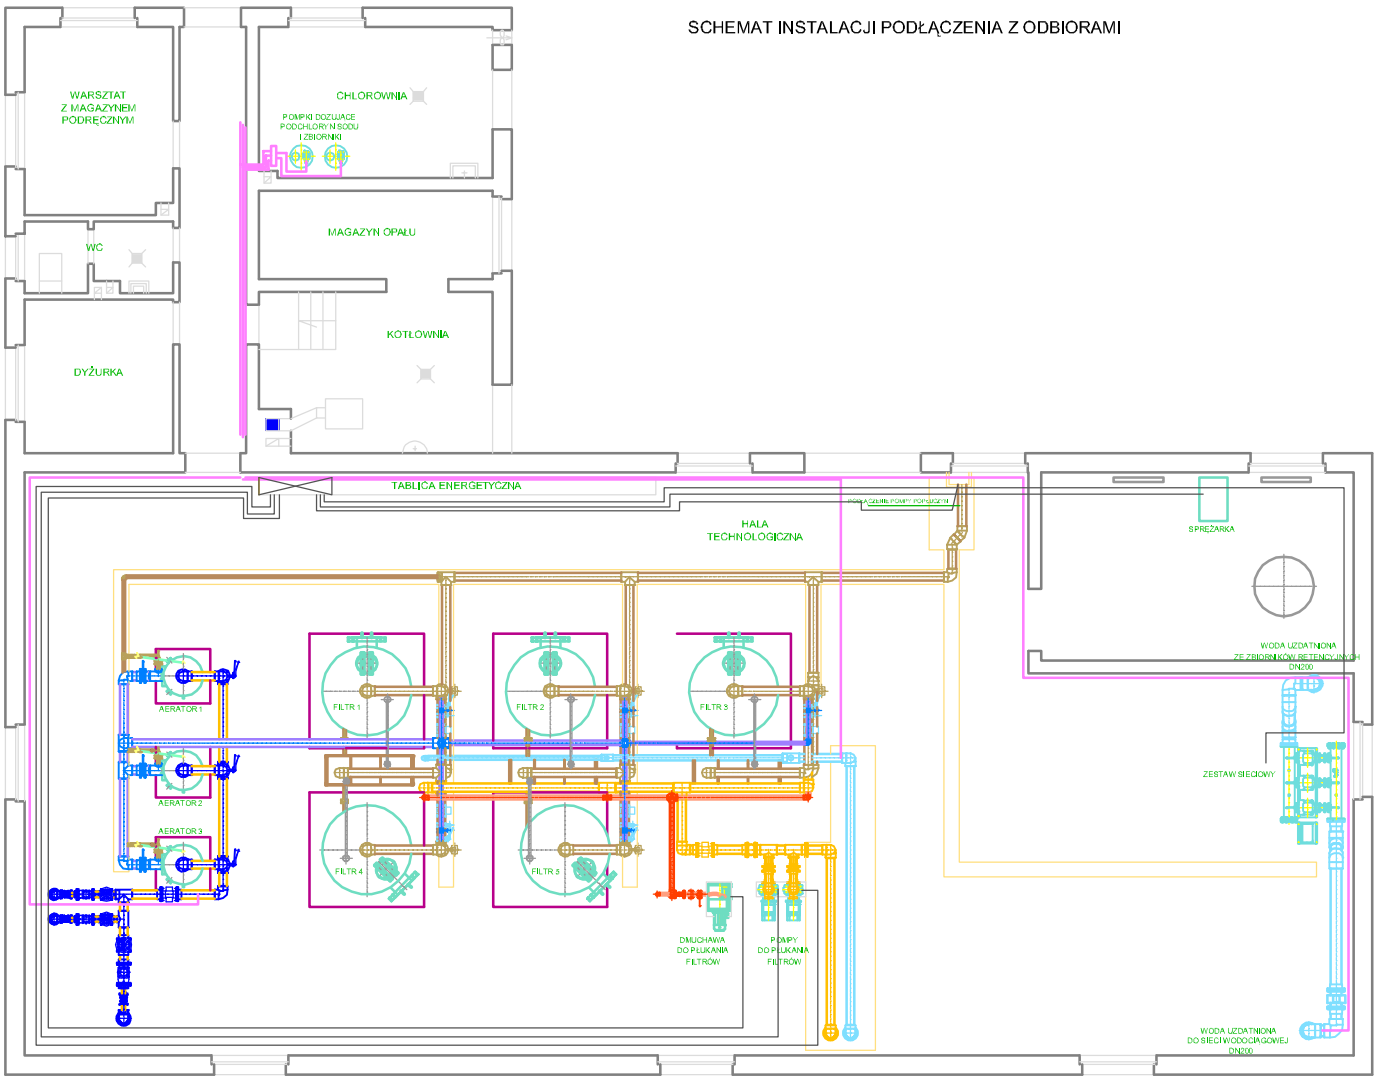

Instalację prowadzić trasami kablowymi za pomocą poniższych przewodów:  
YKYżo 5x4mm<sup>2</sup> dla sprężarki  
YKY 5x6mm<sup>2</sup> dla zasilania pomp sieciowych  
YKY 4x2,5mm<sup>2</sup> dla pompy płucznej  
Przewód iskrobezpieczny OLFLEX EB CY 3x1,5mm<sup>2</sup> dla zasilania pomp chloratora  
YKY 3x1,5mm<sup>2</sup> dla zasilania pompy popłuczyn  
YKY 4x4mm<sup>2</sup> dla dmuchawy

Ul. Powstańców Włókopolskich 24 62-300 Września tel. 691 683 350, 691 737 853 biuro@nentech.pl			<b>NENTECH</b> S.C.	
Opracował	inż. Mariej Tłoczek		podpis	
Opracował			podpis	
Opracował			podpis	
Projektant	Zbigniew Jaworski	nr upr.	475/88/PW	podpis
Objekt	Stacja Uzdatniania Wody - CZAJKOWO			skala
Tytuł rysunku	Schemat połączeń z odbiorami			data 08.2014
Inwestor				rys. nr 3