

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

15.29	+24DC																									+24DC	17.1
15.29	-24DC																									-24DC	17.1











MODUL

WEJŚCIA CYFROWE

BLOK PRZYŁĄCZENIOWY

16DCIN

-EXM-DDI16DT

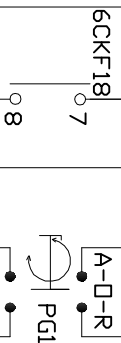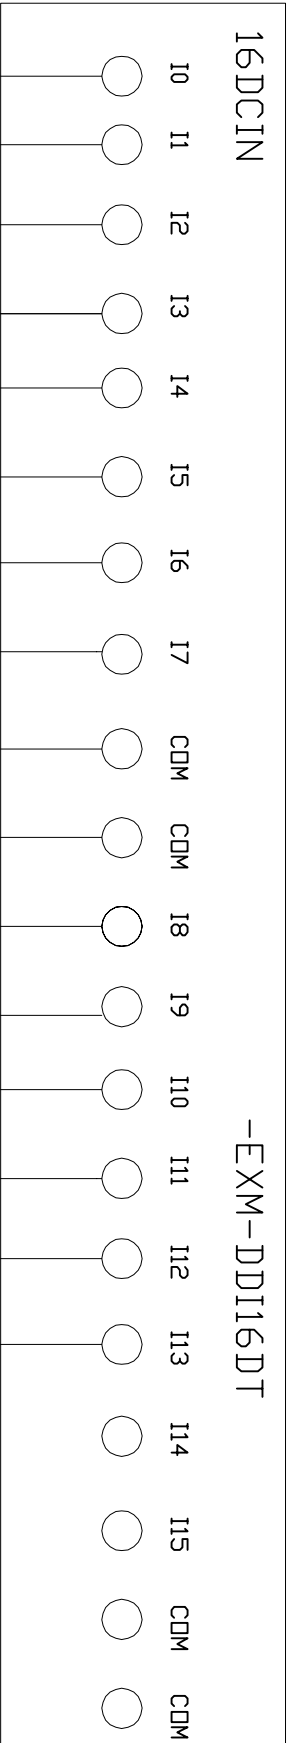

ZASILANIE	KASOWANIE AWARII	POMPA GŁĘBINOWA NR1	POMPA GŁĘBINOWA NR2	DMUCHAWA WYBÓR TRYBU PRACY		POMPA PŁUCZNA NR1	POMPA PŁUCZNA NR2	POMPA GŁĘBINOWA NR1 PRACA	POMPA GŁĘBINOWA NR2 PRACA
-----------	------------------	---------------------	---------------------	----------------------------	--	-------------------	-------------------	---------------------------	---------------------------

STACJA UZDATNIANIA WODY - KOSOWO

WEJŚCIA CYFROWE

Projektował: Zbigniew Jaworski

Podpis:

Nr uprawnień: 475/88/PW

Sierpień 2015

EA18