


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

24V DC

+24V DC

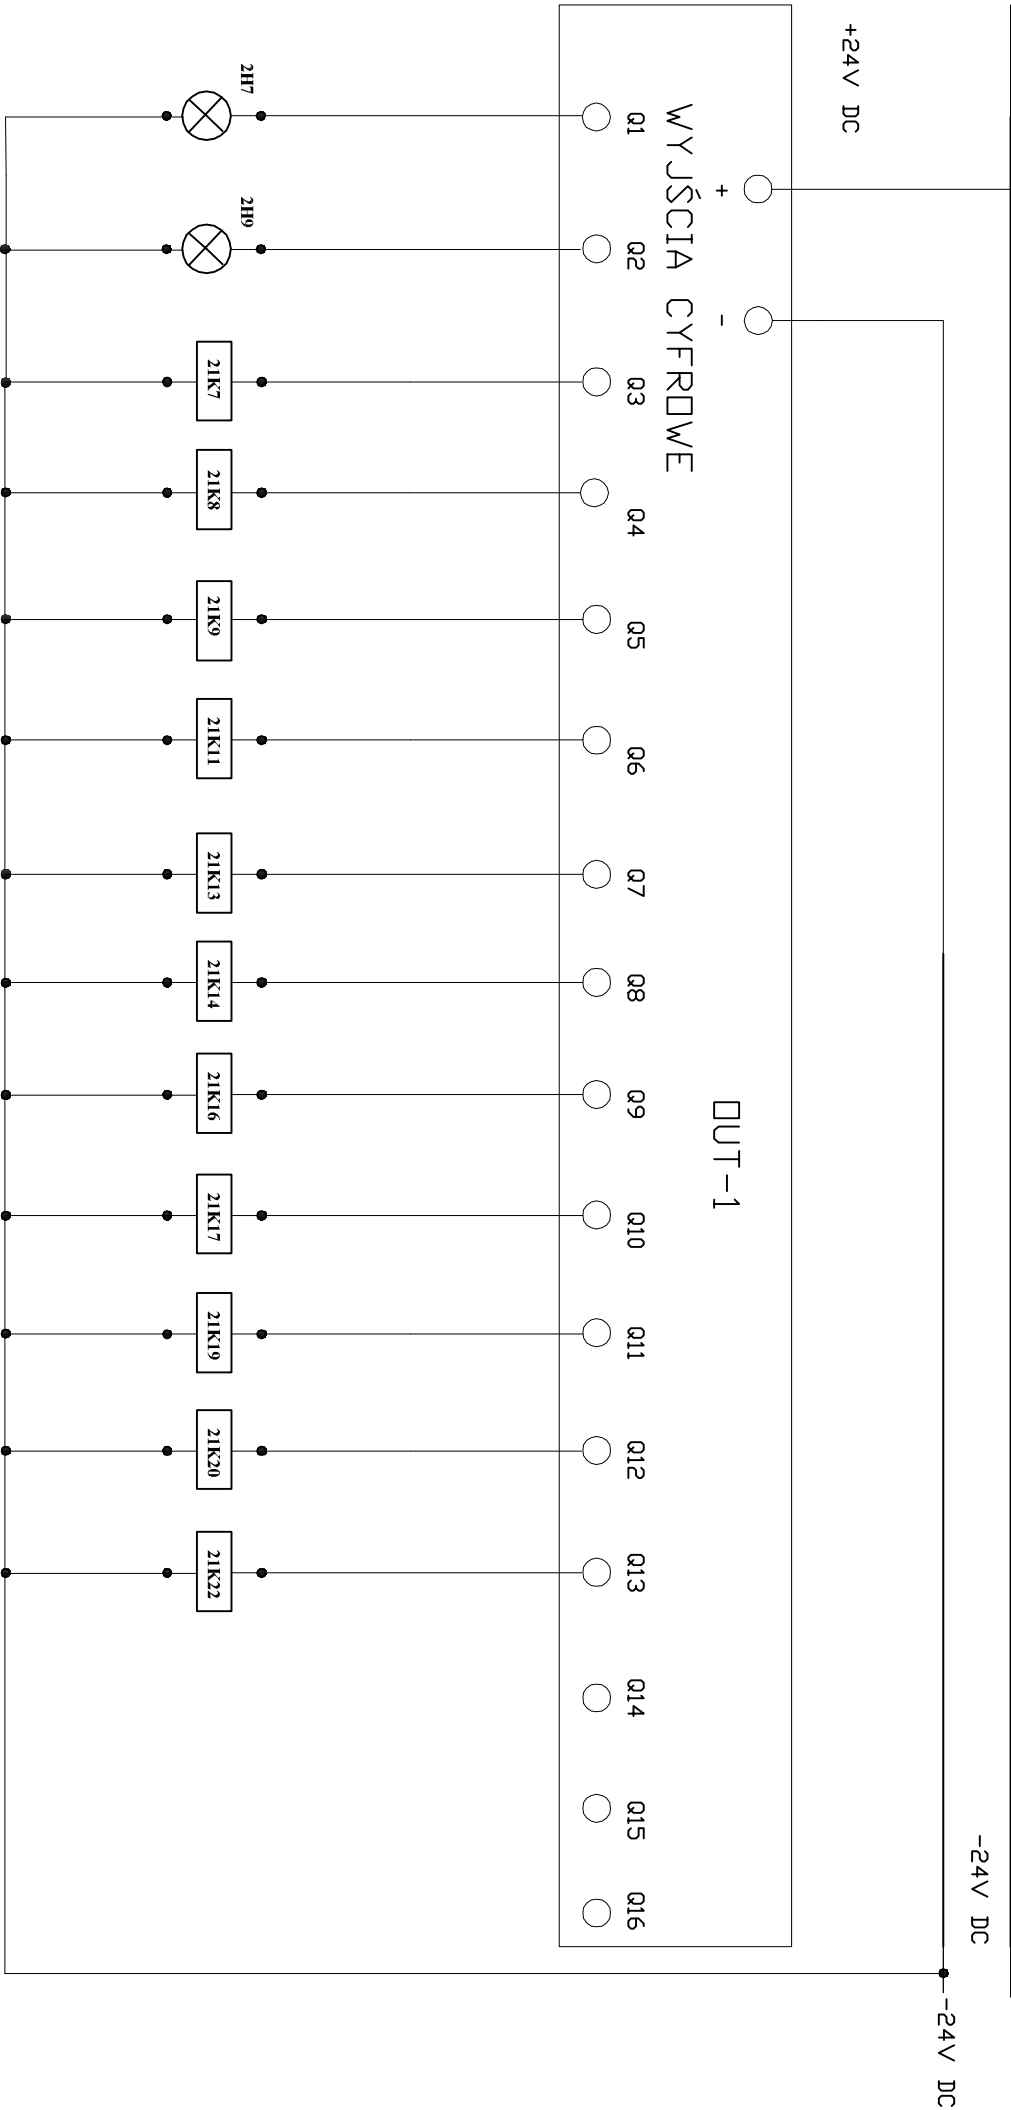

SYGNAL OPTYCZNY ZASILANIA OK	SYGNAL OPTYCZNY AWARII	POMPA GŁĘBOK. NR.1 ZBIORCZE START	POMPA GŁĘBOK. NR.2 START	DMUCHAWA START	POMPA PŁUCZNA NR.1 START	POMPA PŁUCZNA NR.2 START	ELEKTRO ZAWÓR AREATOR START	ELEKTRO ZAWÓR GAZÓW 1 START	ELEKTRO ZAWÓR GAZÓW 2 START	ELEKTRO ZAWÓR GAZÓW 3 START	ELEKTRO ZAWÓR GAZÓW 4 START	IMPULS DAWKI PDDCHŁODZENIA
---------------------------------------	------------------------------	---	-----------------------------------	-------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------

STACJA UZDATNIANIA WODY – KOSOWO		WYJŚCIA CYFROWE	
Projektował: Zbigniew Jaworski	Nr uprawnień: 475/88/PW	Podpis:	Sierpień 2015
		EA21	