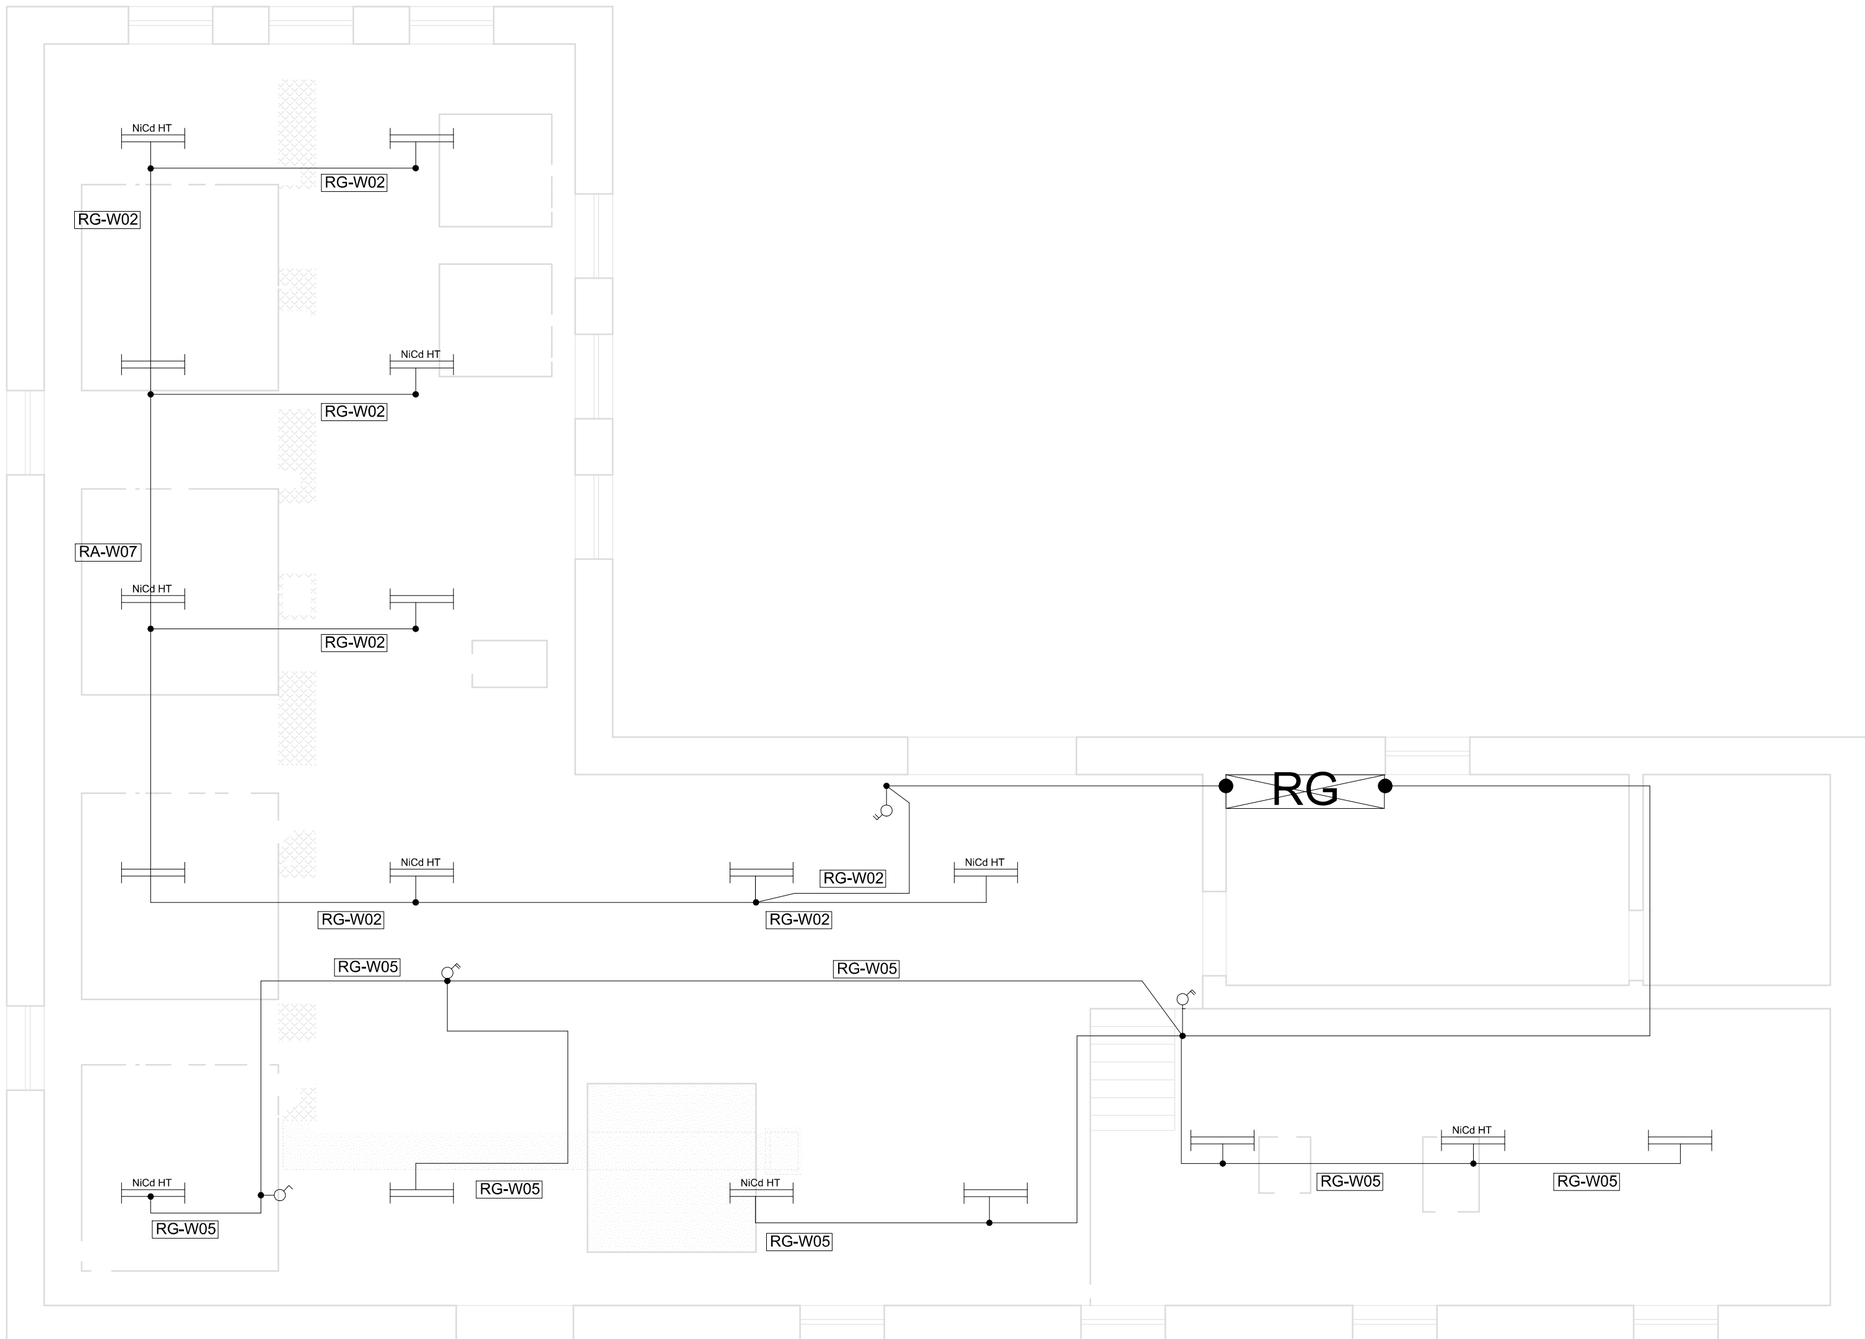

LEGENDA:

RA - rozdzielnica modułowa 3x12 IP40
RA-Wxx - oznaczenie kabla

Uwagi
Instalacje układac w kanałach I korytach kablowych PCV

Wykaz kabli i przewodów

RG-W01 -YDYzo 3x1,5
RG-W02 -YDYzo 3x1,5
RG-W03 -YDYzo 3x1,5
RG-W05 -YDYzo 3x1,5
RA-W06 -YDYzo 3x1,5
RA-W07 -YDYzo 3x1,5

- oprawa ośw. ewakuacyjnego
- gniazdo 230V/16A
- gniazdo 400V/16A
- wyłącznik jednobiegunowy
- wyłącznik dwubiegunowy
- oprawa oświetleniowa TCW 2x36
NiCd HT - oprawa oświetleniowa TCW 2x36 z modułem ewakuacyjnym

Ul. Powstańców Wielkopolskich 24
62-300 Września
tel. 691 683 350, 691 737 853
biuro@nentech.pl
NENTECH s.c.

Opracował	inż. Maciej Tłoczek		podpis
Projektant	Zbigniew Jaworski	nr upr. 475/88/PW w spec. inst. el.	podpis
Obiekt	Stacja Uzdatniania Wody w m. Kosowo dz. 425/1, 426/1, 427/1, 428/1		skala 1:50
Tytuł rysunku	Instalacje oświetlenia elektrycznego		data 07.2015
Inwestor	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gostyniu ul. Nad Kanią 77		rys. nr E.01